

Gulvlækagealarm MAXIMAT LWC BX



WHG



Undersiden af føleren

- Helstøbt plastik
- Integreret sender og stik til ekstern til testknap
- Ingen bevægelige dele
- Universelt anvendelig
- Til vandforurenende, ikke brandbare væsker

CERTIFIKAT

- Generel teknisk godkendelse fra DIBt: Z-65.40-496
- Produktkontrolcertifikat SVTI ASIT: KVVU-Nr. 321.012.19
- Vlare II (Corcon bvba) certifikat: CP0914/3073-HCC001
- GOST-certifikat: 42 1300/ 9026 10 290 0

ANVENDELSE

Lækageovervågning i spildbakker og rum i henhold til den tyske Vandressourcelov (WHG). Til anlæg med opbevaring, påfyldning og håndtering af vandforurenende, ikke-brændbare væsker.

BESKRIVELSE

MAXIMAT LWC BX lækageføleren er monteret direkte på gulvet i spildbakker eller rum. På grund af det lave responsniveau på cirka 1 mm, registreres selv de mindste lækage mængder pålideligt. Enheden bruges til lækageovervågning af vandforurenende væsker.

TEKNISKE DATA

Funktionsprincip	Kapacitiv højfrekvens føler, fejlsikker
Temperaturgrænser	-20...+60 °C
Driftstryk	Atmosfærisk. 0,8...1,1 bar
Kabinet	PBT, glasfiberforstærket
Kapslingsklasse	IP67 (Ikke egnet til permanent nedsænkning)
Strømforsyning	15...27V DC
Strømforsyning	<1W
Kabel	PVC-Kabel, 6m, 5x 0,34mm ²
Udgange	Potentialfri relækontakt til lavspænding (kontakt åbner i tilfælde af alarm) Maks 50V AC/DC, maks. 0,5A, maks. 10VA, til drift af koblingsrelæer eller PLC, signalgiver TC4/TC1 eller CST. Alarमुdgang med 2 ledere med sender MAXIMAT SHR C

Advarsel: Begge udgange kan ikke bruges samtidigt!

Yderlige funktioner Med tilslutning af en ekstern testknap (potentialfri kontakt) kan hele MAXIMAT LWC BX-elektronikken, ledningsføringen og signal-/styreenheden kontrolleres.

Forbindelsesmuligheder Alarμenhed MAXIMAT TC1/TC4
Koblingsrelæ: CST
Sender - MAXIMAT SHR C
Automatisering via PLC

CE-overensstemmelse: Instrumentet opfylder de lovmæssige krav i de nuværende europæiske direktiver.



Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
E-mail claus@risborg-aps.dk

Gulvlækagealarm
MAXIMAT LWC BX


28-11-2022

D-556.08-DA-AC


NIV

556-08/1

EKSEMPLER

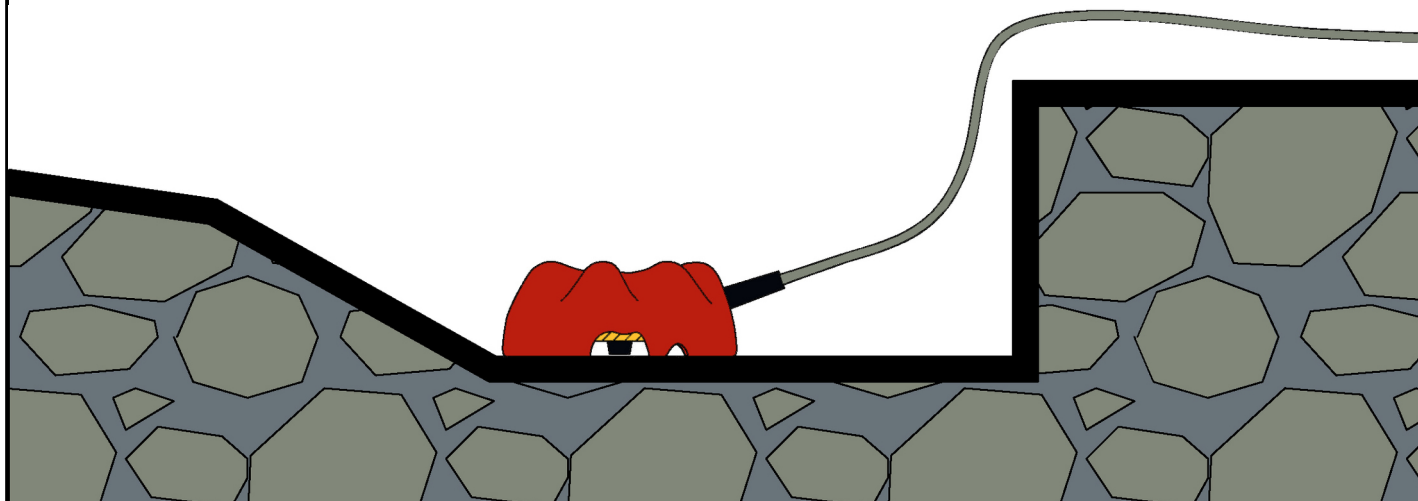

MÅL

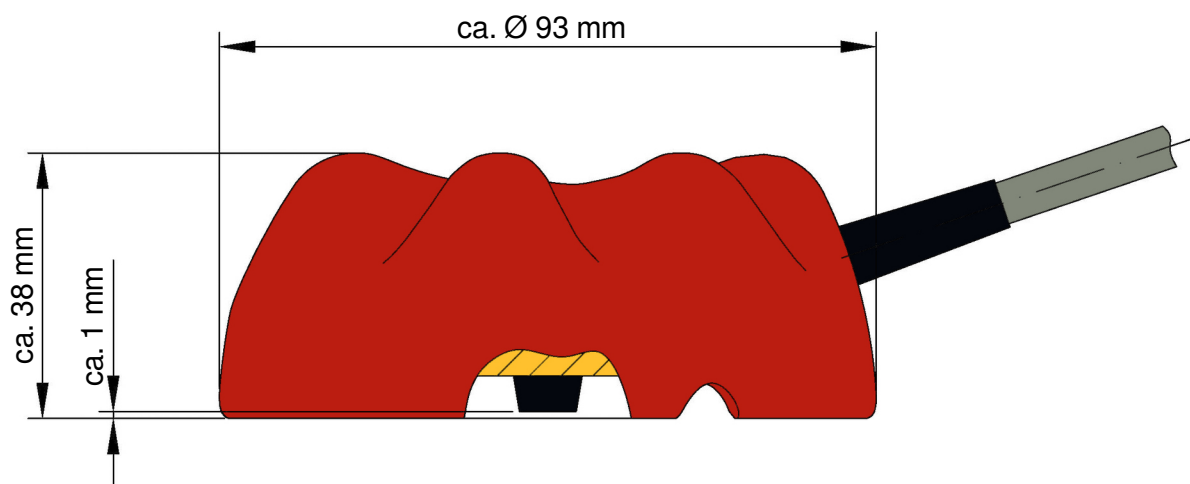

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
556 910	MAXIMAT LWC BX	Gulvlækagealarm MAXIMAT LWC BX



Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
E-mail claus@risborg-aps.dk

Gulvlækagealarm
MAXIMAT LWC BX

28-11-2022

D-556.08-DA-AC

NIV

556-08/2