

Alarmerhed for MAXIMAT og MAXITOP

MAXIMAT TC4



- Til følere i MAXIMAT C...-serien
- Visuelle og akustiske signaler i henhold til godkendelsesprincipper for overfyldningsbeskyttelse (ZG-ÜS)
- Automatisk følerdetektion og afprøvning
- Overvågning af kabelbrud
- Testknap til funktionstest af hele systemet

ANVENDELSE

- Alarmsignal til
- Opbevaringstanke
 - Op til 4 overvågede tanke
 - Osv

BESKRIVELSE

MAXIMAT TC4 er en alarmerhed med op til 4 overfyldnings- og/eller lækagefølere i MAXIMAT C...-serien, med et visuelt og akustisk signal i overensstemmelse med godkendelsesprincipperne for overfyldningsforebyggende enheder (ZG-ÜS). Hvis en alarm udløses af et af overfyldningsfølerne, kan dette signaleres visuelt og/eller akustisk af MAXIMAT TC4.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning	230V AC 50...60Hz. Som tilvalg 24V DC
Strømforbrug	ca. 6VA / ca. 6W
Temperaturgrænser	-20...+60 °C
Kapslingsklasse ift EN 60 529	IP65
Strømforsyning til følerne	15V DC, kortslutningssikker
Indgang	4 følere: Overfyldnings- og lækagefølere 1 ekstern reset kontakt
Udgange	4x potentialfri skifterkontakter, tildelt de enkelte følere 1 potentialefri skiftekontakt, til fælles ekstern alarm 1 potentialefri skiftekontakt, til fælles ekstern brummer
Kontaktbelastningsudgangsrelæ	250V AC / 115V DC 500VA / 3A
Tilslutningsterminaler	maks tværsnit: 2,5mm ²
Lyssignaler	4x flerfarvede LED Blinkende rød = Alarm udløst uden kvittering Konstant rød = Alarm udløst med kvittering Blinkende gul = Defekt føler Konstant gul = Test udføres Konstant grøn = Føler i brug Uden lys = Ingen føler tilsluttet Aukustisk signal: 1x Piezo-generator >75dB (A)/1m 1 meget kraftig blinkende LED til fælles alarm
Enhedsstyring	Reset knap til alarm kvittering Test knap til selvtest*

***)Bemærk:**

Funktionstesten er ikke en erstatning for den almindelige driftstest, der er foreskrevet i ZG-ÜS, og som skal udføres mindst én gang om året.



Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
E-mail claus@risborg-aps.dk

Alarmerhed for MAXIMAT og
MAXITOP
MAXIMAT TC4

20-12-2022

D-555.07-DA-AA

NIV

555-07 /1


TEKNISKE DATA

CE-mærket: Enheden opfylder de lovmæssige krav i de gældende EU-direktiver.

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
555 700	MAXIMAT TC4 G	MAXIMAT TC4, Strømforsyning 230V AC
555 710	MAXIMAT TC4 D	MAXIMAT TC4, Strømforsyning 24V DC

MÅL

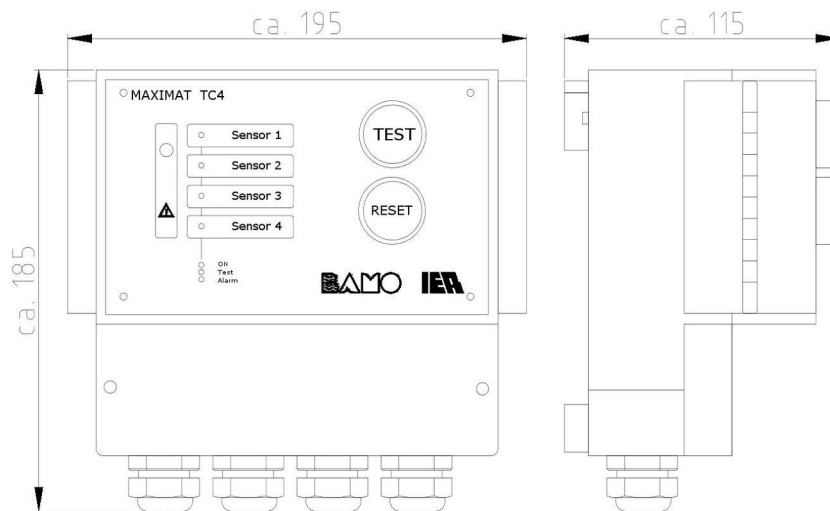

Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
E-mail claus@risborg-aps.dk

Alarmerhed for MAXIMAT og
MAXITOP
MAXIMAT TC4

20-12-2022

D-555-07-DA-AA

NIV

555-07 /2